



FEUERPOLIZEILICHE BESTIMMUNGEN:

maximale Belegung 50 Personen
minimale Fluchtwegbreite 1.20 m

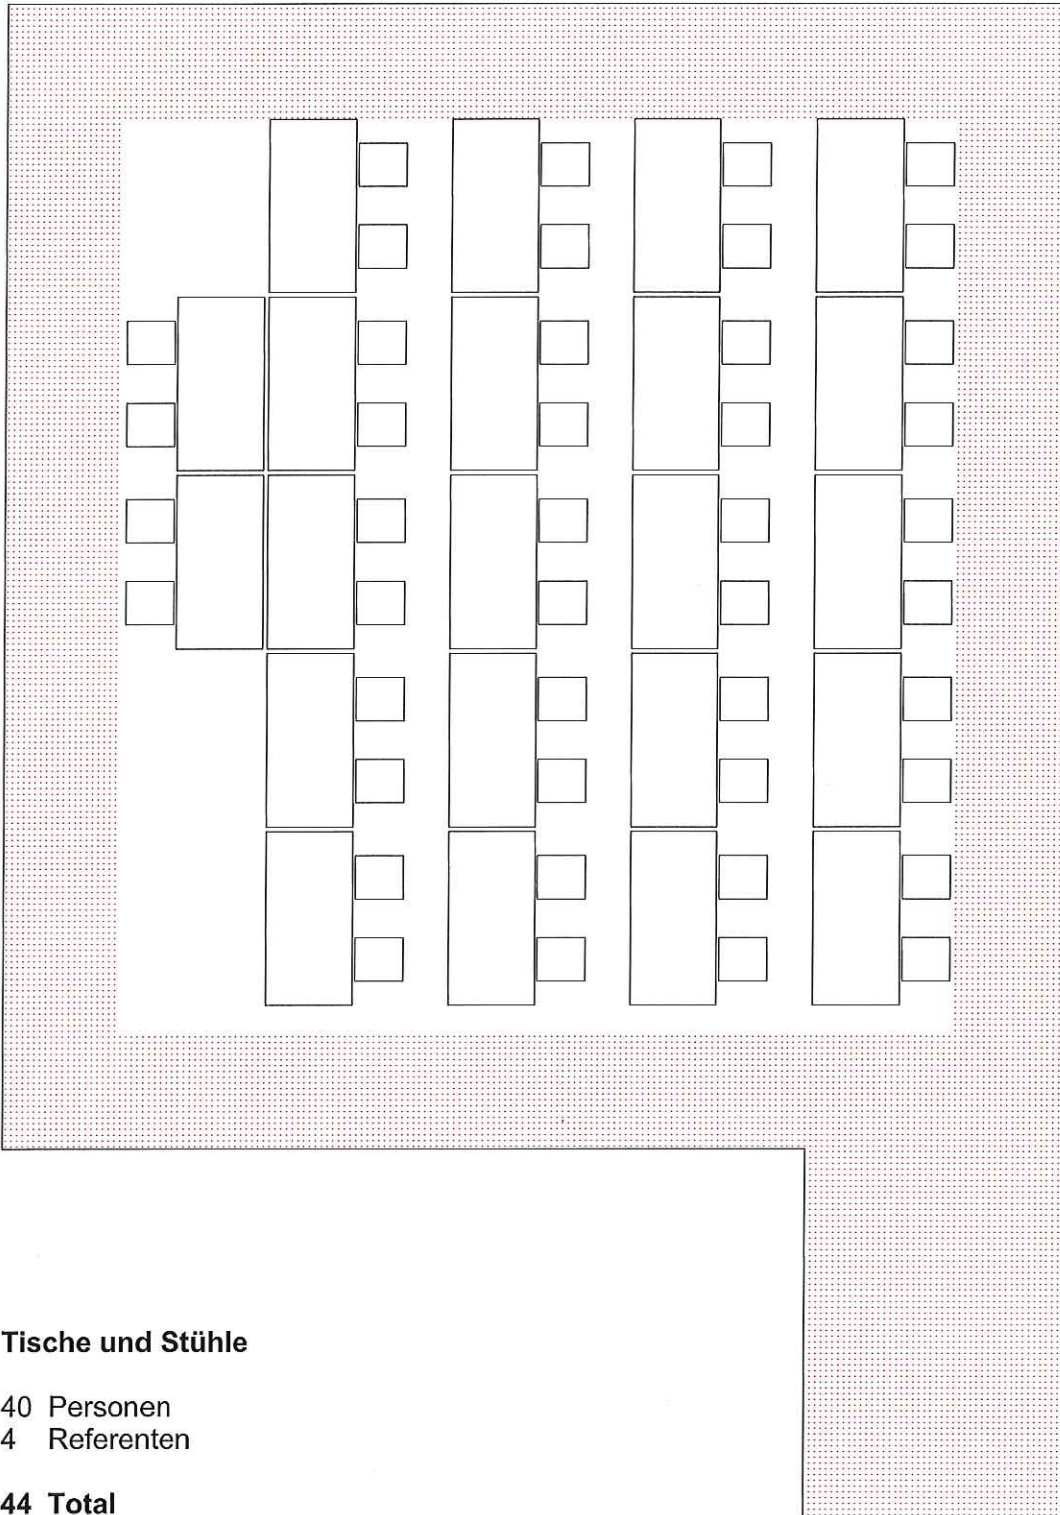

FEUERPOLIZEILICHE BESTIMMUNGEN:

maximale Belegung 50 Personen
minimale Fluchtwegbreite 1.20 m

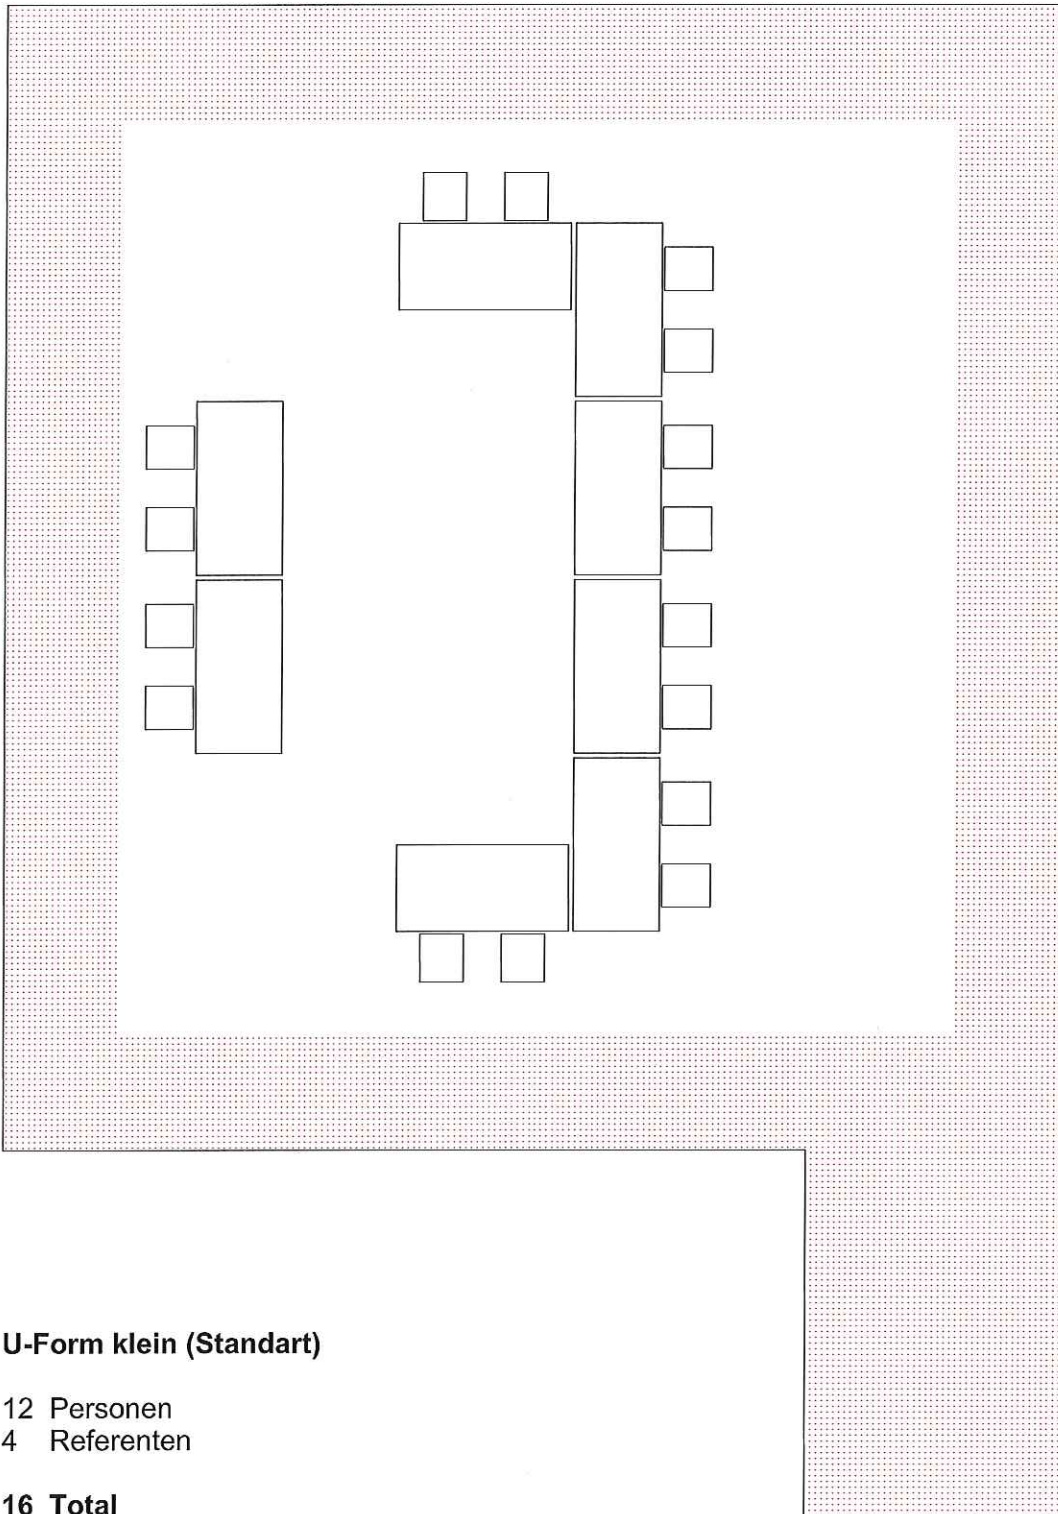


U-Form klein (Standart)

12 Personen
4 Referenten

16 Total

FEUERPOLIZEILICHE BESTIMMUNGEN:

maximale Belegung 50 Personen
minimale Fluchtwegbreite 1.20 m

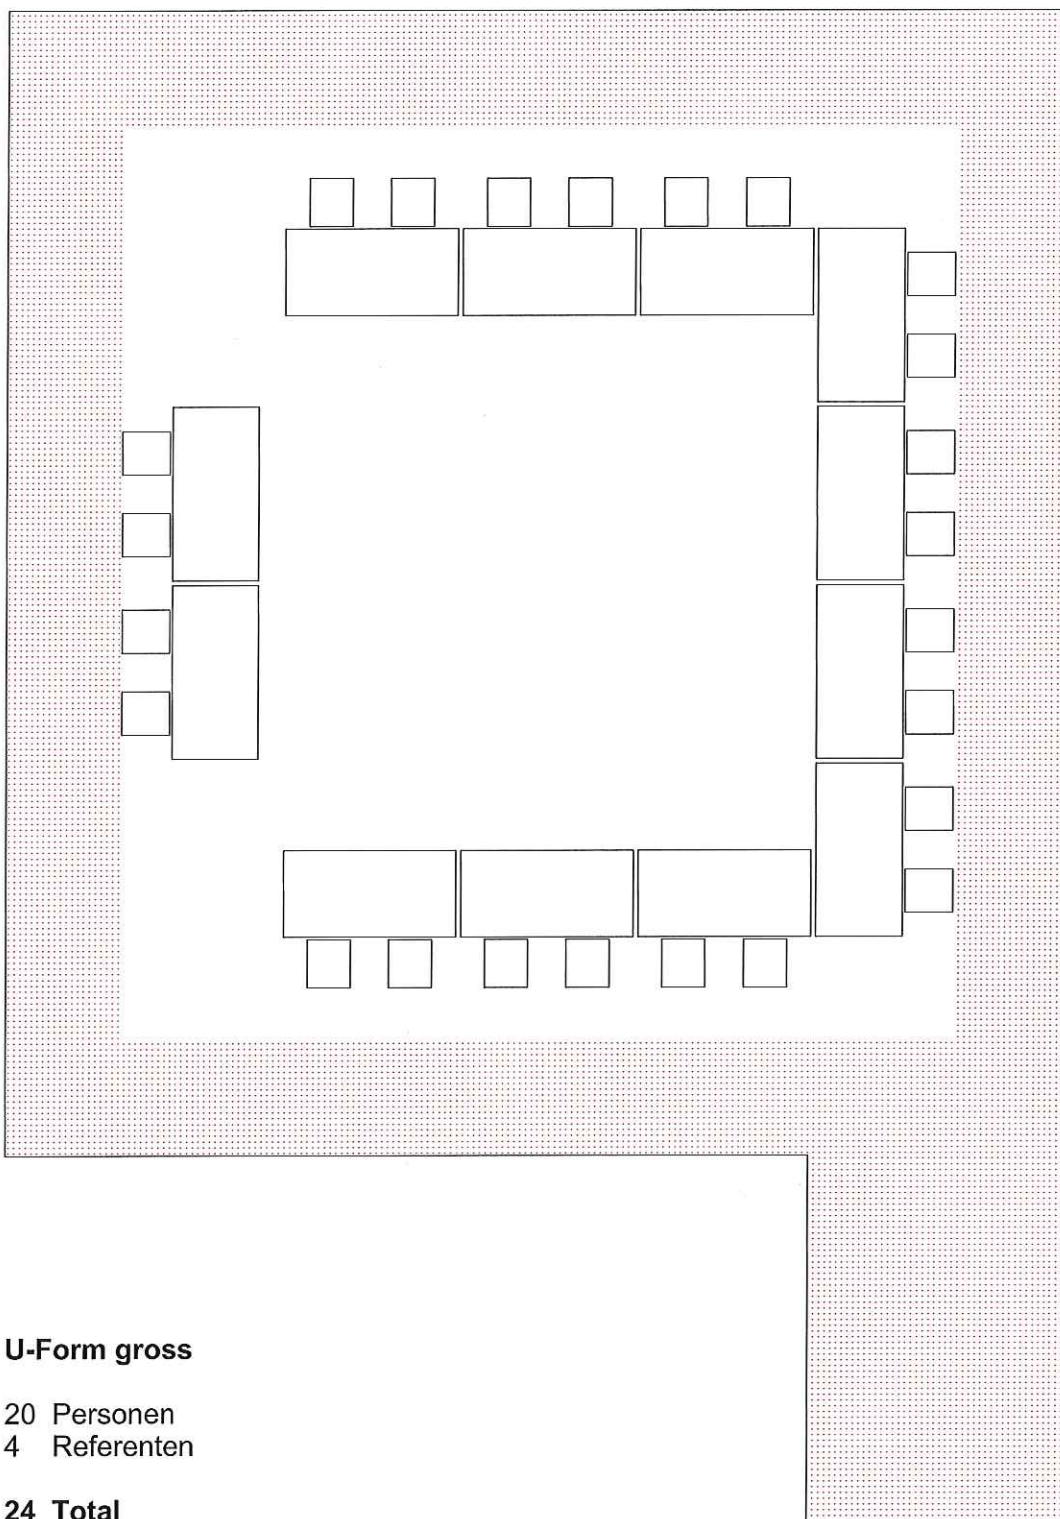


U-Form gross

20 Personen
4 Referenten

24 Total

FEUERPOLIZEILICHE BESTIMMUNGEN:

maximale Belegung 50 Personen
minimale Fluchtwegbreite 1.20 m

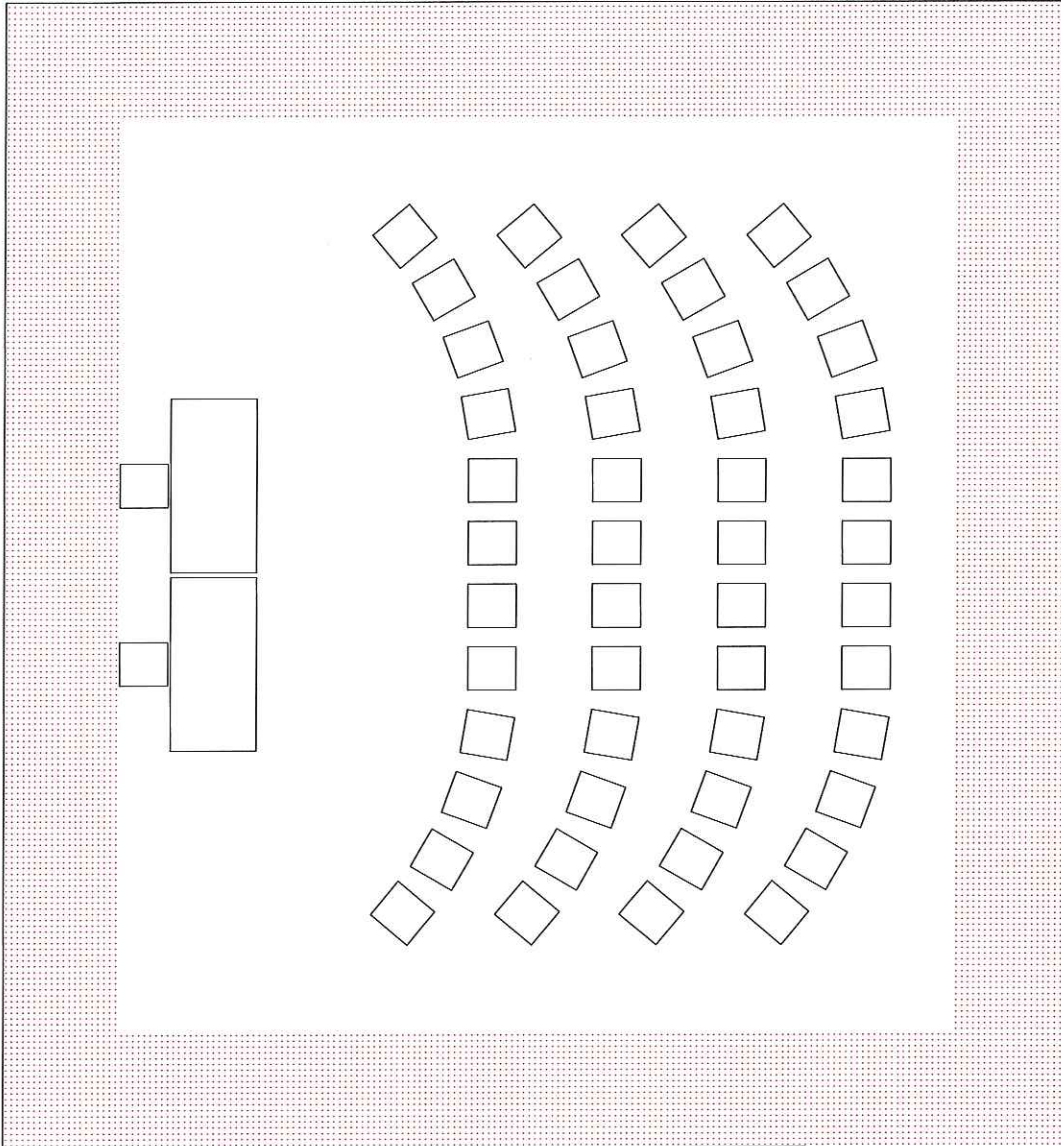

Konzertbestuhlung

48 Personen
2 Referenten

50 Total

